


RZUT DACHU
Skala 1:100

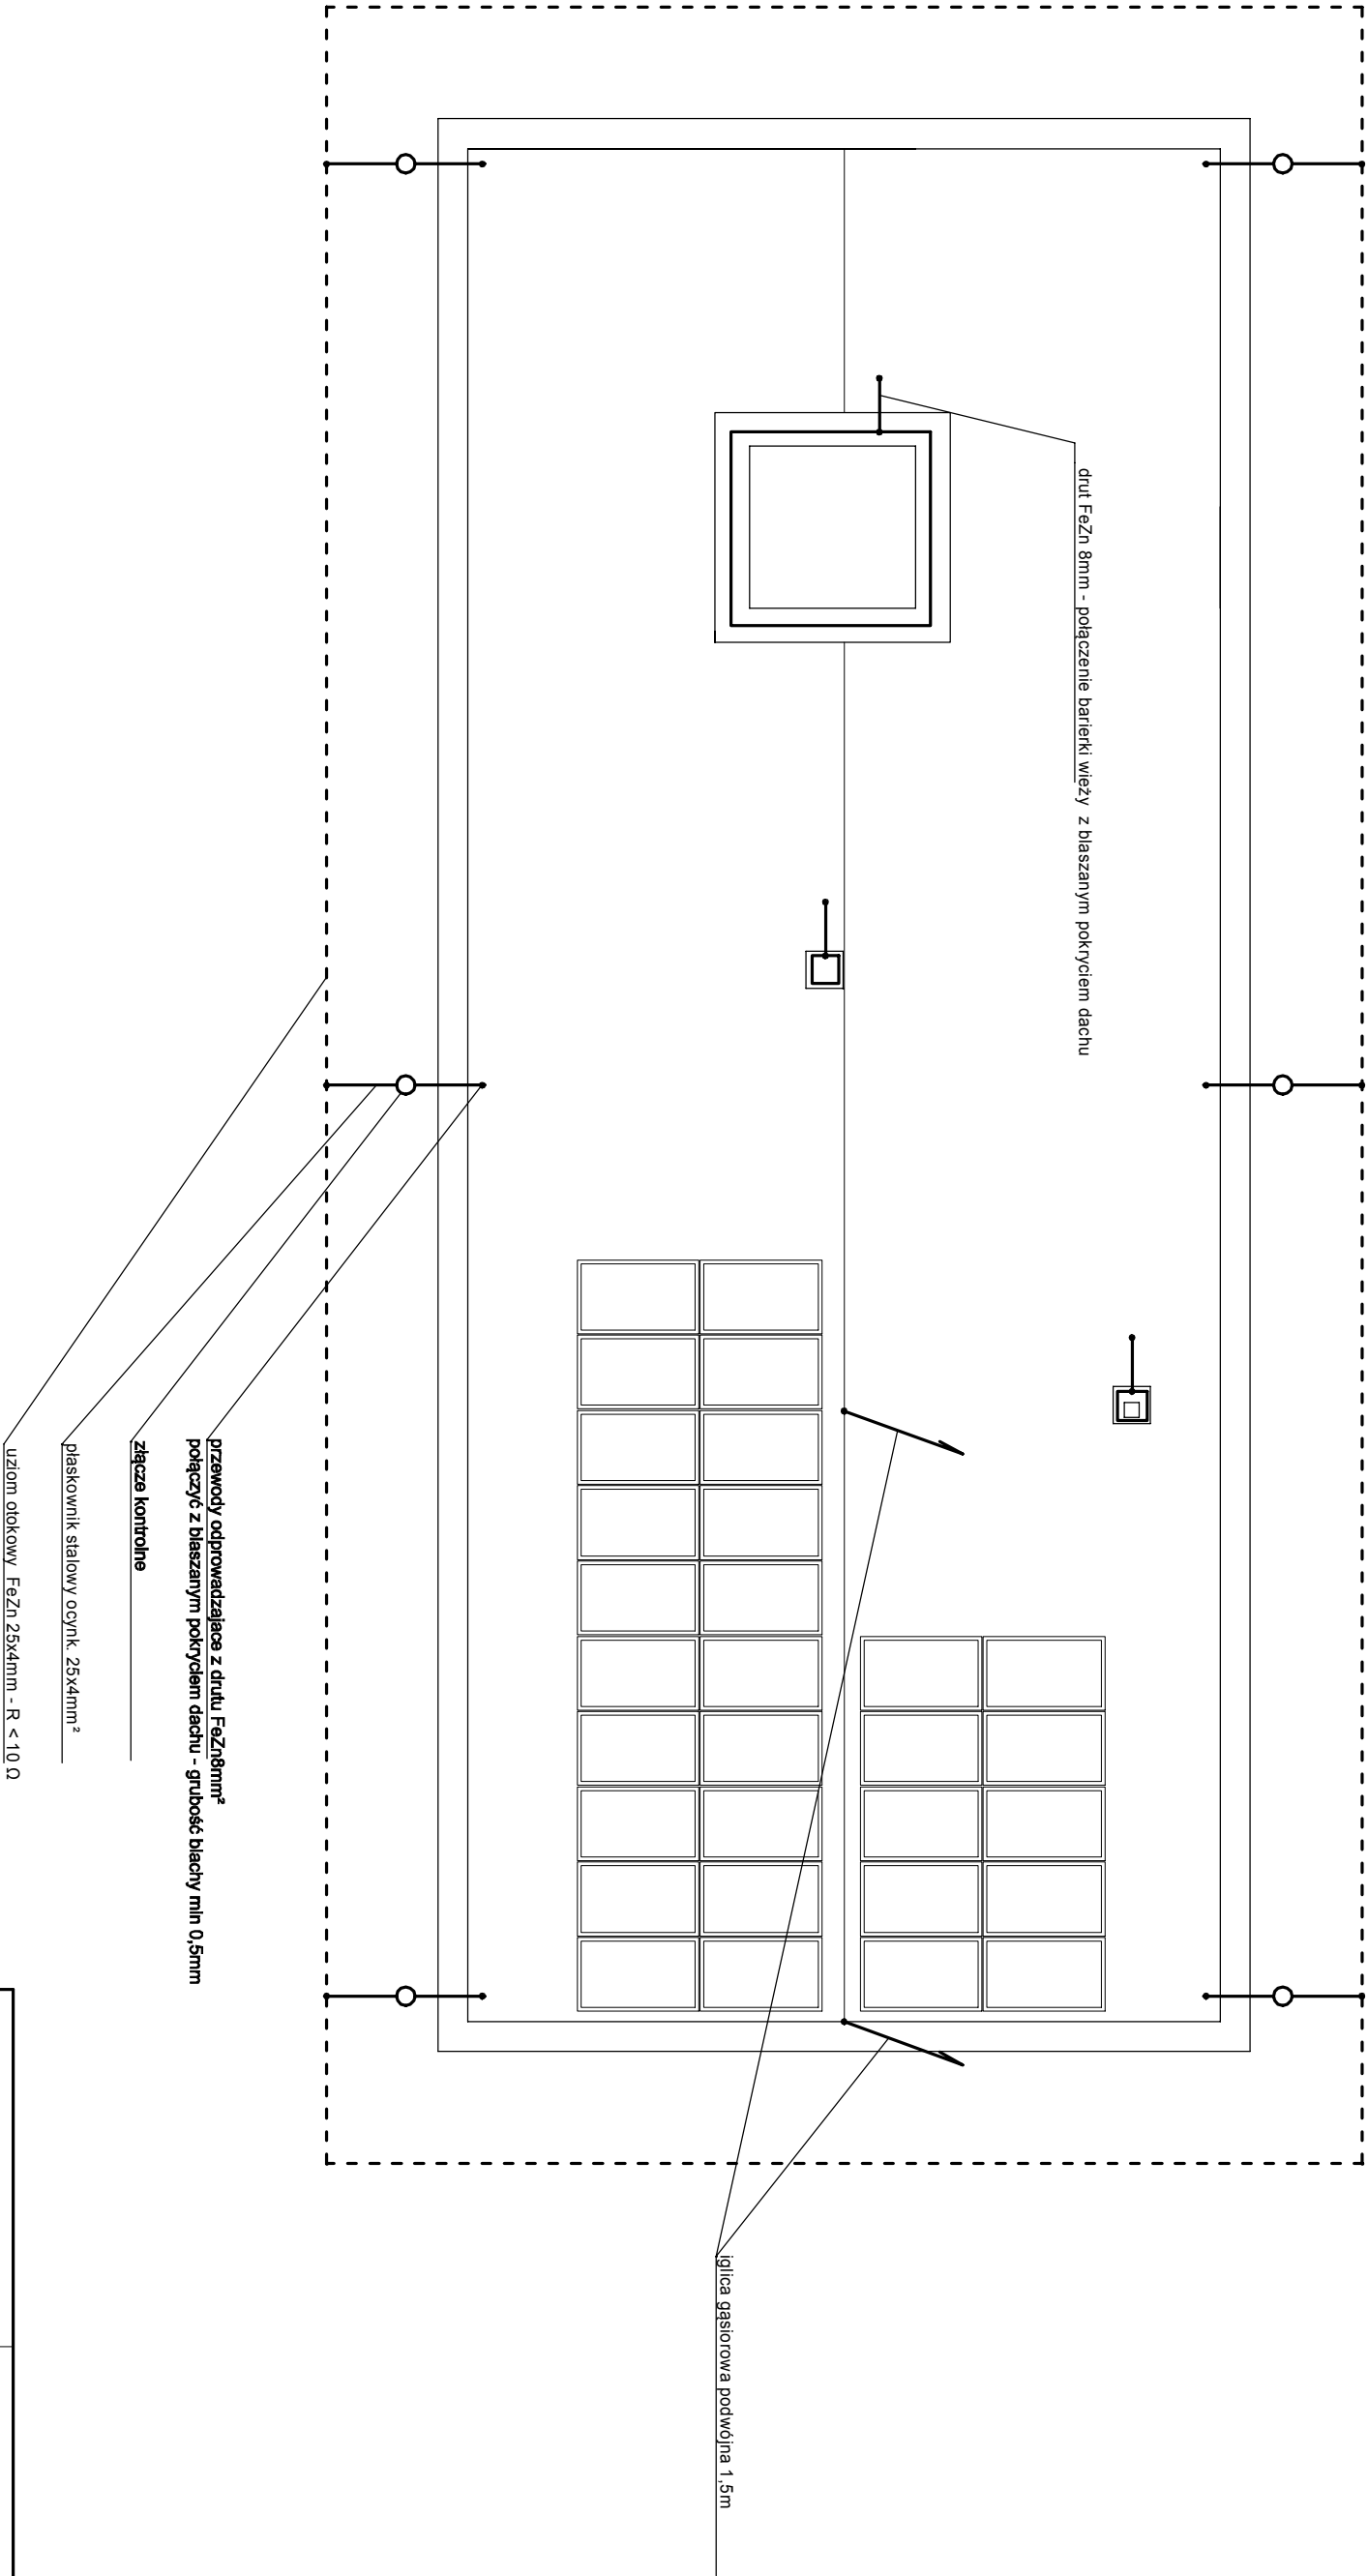

Zachowanie odstępu izolacyjnego nie jest możliwe. Dach jest wykonany z blachy. W takim przypadku należy wykonać połączenia wyrównawcze pomiędzy elementami konstrukcyjnymi systemu fotowoltaicznego, a elementami instalacji odgromowej (dachem). Nie wykonywać połączeń metalowych elementów systemu z listwą wyrównawczą budynku.

RYSUNEK: Rzut dachu		ADRES: Świetlica wiejska w Kretkach Małych	
PROJEKTANT: Leszek Dąbrowski upr. nr. GP. 7342/1007083 do projektowania w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektroenergetycznych		Kretek Małe działka nr 157	
INWESTOR: GMINA OSIEK 87-340 OSIEK		BRANŻA: ELEKTRYCZNA	Nr strony
		SKALA: 1:100	
		DATA: listopad 2019	
		NR RYSUNKU: E2	