



Instalacja wodociągowa, podchlorynu sodu, ogrzewania, wentylacji

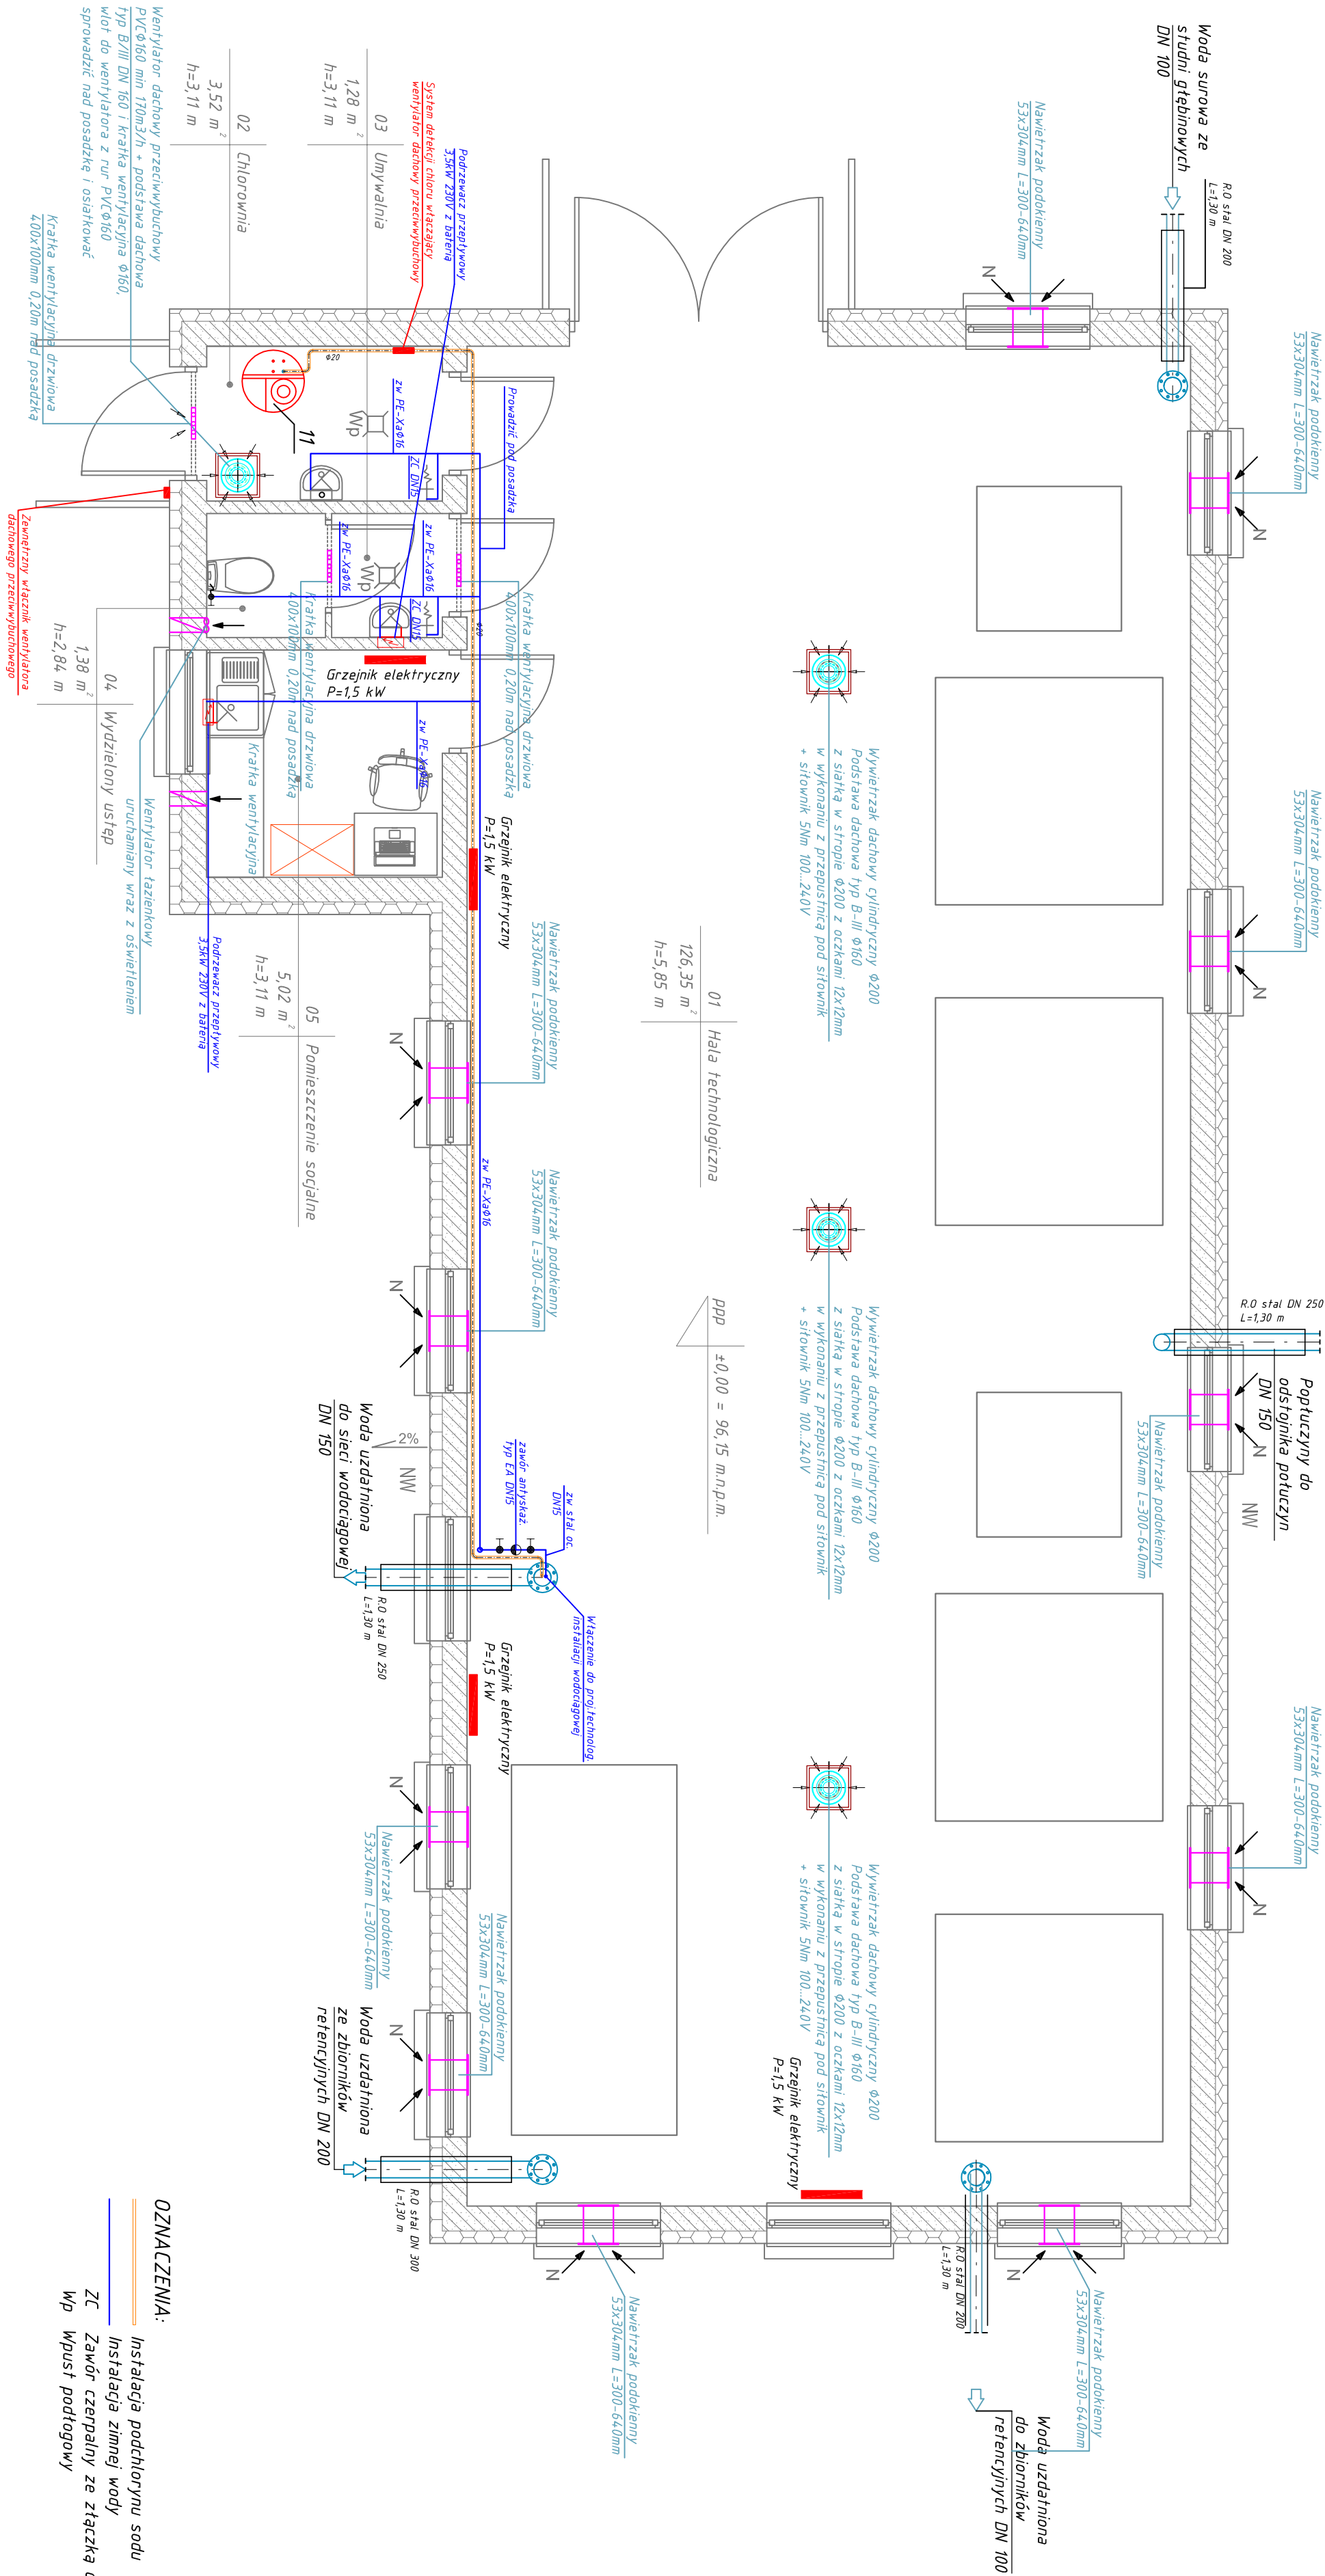

- OZNACZENIA:**
- Instalacja podchlorynu sodu
 - Instalacja zimnej wody
 - ZC Zawór czepiający ze złączką do węża
 - WP Wpust podłogowy

		PRACOWNIA INWESTYCYJNO-PROJEKTOWA "INEKO" JERZY KUJAWSKI 14-200 ŁAWKA, ul. Odródzka 53, tel/fax 0-89/648-71-51, tel. 0-89/648-76-41 http://www.ineko.pl, e-mail: biuro@ineko.pl	
OBIEKT: Stacja uzdatniania wody		ADRES: Obórki, dz. nr 37/1, 37/3, 69, 70/1, 70/2 obręb Obórki, gmina Osiek, powiat brodnicki	
INWESTOR: Gmina Osiek		DATA: lipiec 2019r.	
ADRES INWESTORA: Osiek 65, 87-340 Osiek		PROJEKTOWAŁ: inż. Jerzy Kujawski	
STADIUM: Projekt budowlany		UPR. nr 74/92/OŁ. 479/94/OŁ. 220/82/OŁ. 79/82/OŁ.	
TEMAT: Instalacja wodociągowa, podchlorynu sodu, ogrzewania, wentylacji		BRANŻA: sanitarna	
PROJEKTOWAŁ: inż. Jerzy Kujawski		SPRAWDZIŁ: mgr inż. Przemysław Halcio	
UPR. nr WM/0029/PWOS/17		MR RYSUNKU: S-4	

Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim Dz. U. Nr. 24, poz. 83 z 23.02.1994 r.
WSZELKIE ZMIANY, POMIŁKANIE, UDOŚCERNIANIE OSOBOM TRZECIOW BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE